



Forniamo di seguito alcune indicazioni che possono essere utili a creare un file idoneo e pronto per la stampa. Consigliamo di scaricare il template dal sito, dopo aver scelto la misura.

#### 1 Formato del file:

Elaboriamo sia file formato PDF (non protetti da password), che TIF (in unico livello) e JPG.

#### 2 I colori:

Tutti i file inviati devono essere in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con profilo colore incorporato Fogra 39. Le immagini inviate con modalità colore RGB o con colori PANTONE (tinte piatte) saranno convertite in CMYK con un profilo di separazione standard.

#### 3 Orientamento del formato:

L'orientamento del formato del file deve corrispondere alla scelta indicata al momento della compilazione dell'ordine (orizzontale o verticale).

#### 4 Risoluzione:

La risoluzione ottimale consigliata dei file per la stampa dei parati è di 200 dpi.

N.B. Il valore di dpi (o la risoluzione) si intende espresso in pixel/pollice e non pixel/centimetro.

#### 5 Informazioni aggiuntive

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

I documenti non devono comprendere segni di rifilo, messa a registro e altro.

#### 6 Margini e abbondanza

Il file relativo al lavoro, va impostato in scala 1:1.


La distanza dei testi dal bordo di taglio dovrà essere di 5 mm.

#### 7 Taglio sagomato

In caso di taglio sagomato è necessario che il pdf **contenga sia la grafica che il tracciato di taglio.**


## IMMAGINI COLLEGATE

Verificare sempre che TUTTE le immagini presenti nel file siano INCORPORATE e non collegate.

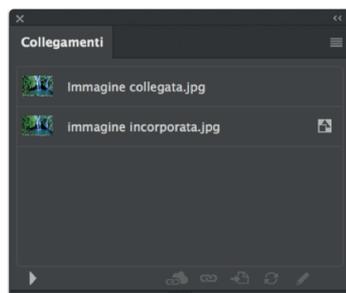


———— Immagine collegata (non corretto)

———— Immagine incorporata (corretto)

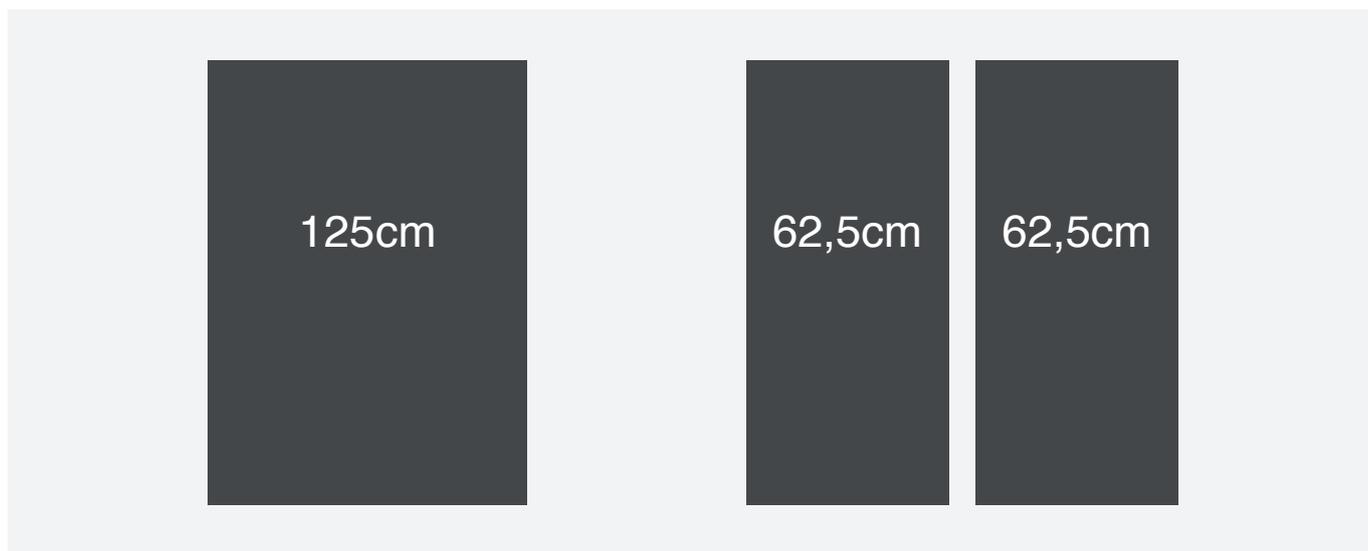**Esempio Pannellizzazioni**

L'area stampa massima per i parati è 125 cm consigliamo di pannellizzare o in fasce da 125 o da 62,5cm

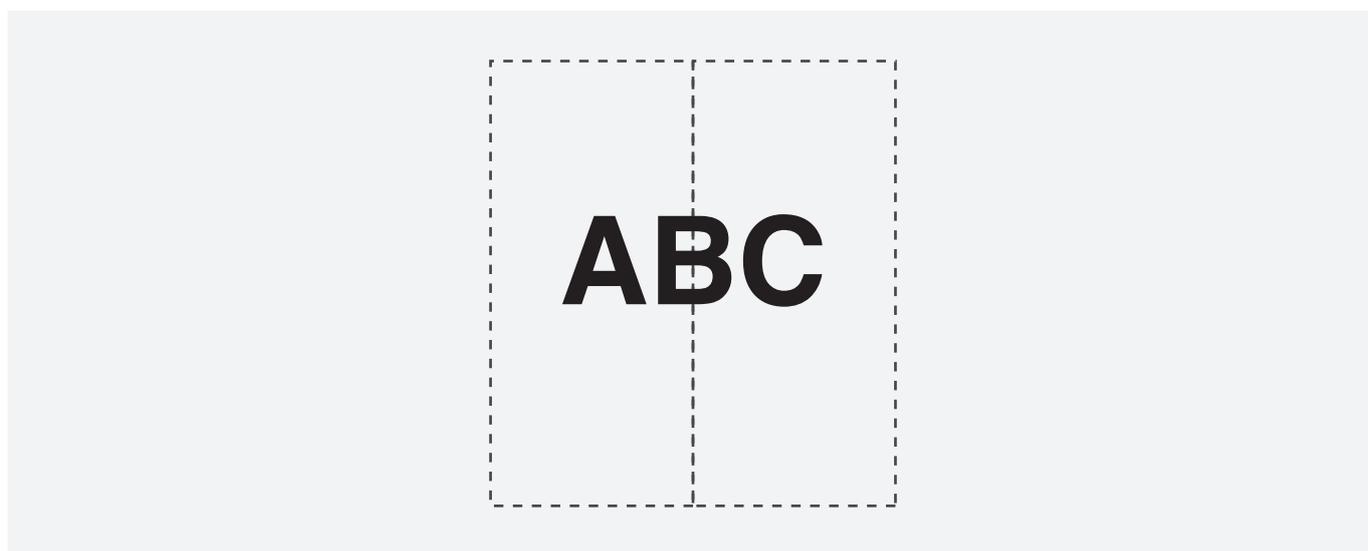

Inoltre non pannellizziamo con sormonto

**PANNELLIZZAZIONE**

Per le stampe che superano le dimensioni del materiale, viene realizzata una pannellizzazione della stampa e il materiale verrà quindi fornito in più pezzi accoppiati.

In questi casi **deve essere fornito un UNICO FILE di stampa.**